ФИАШ.436234.519 ГЧ

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

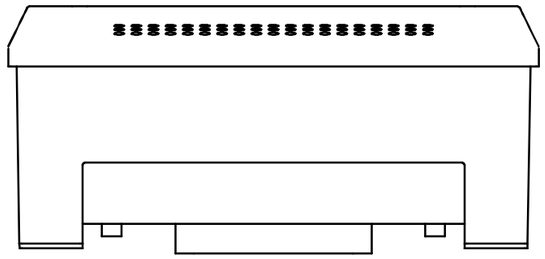

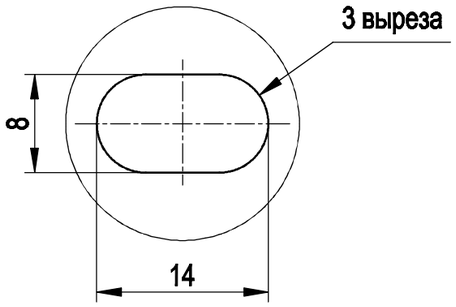

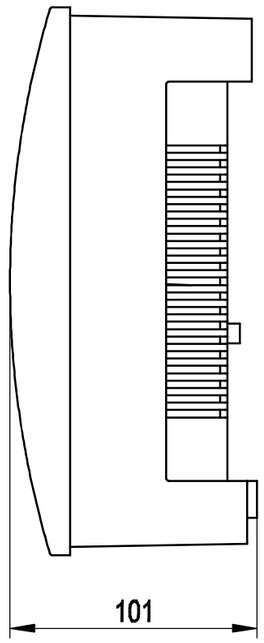

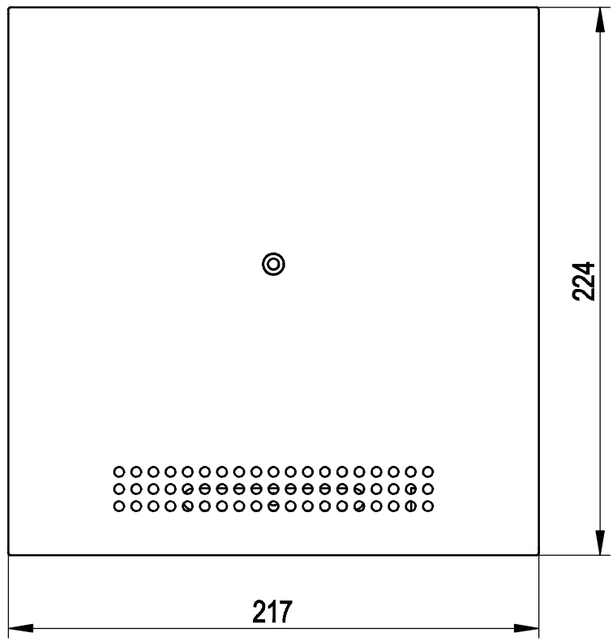

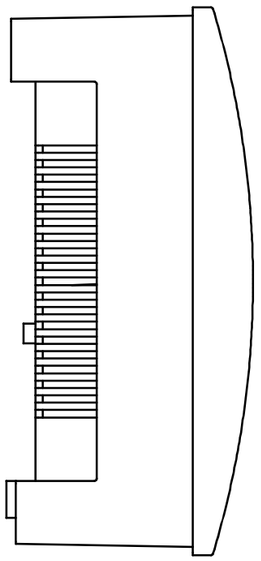

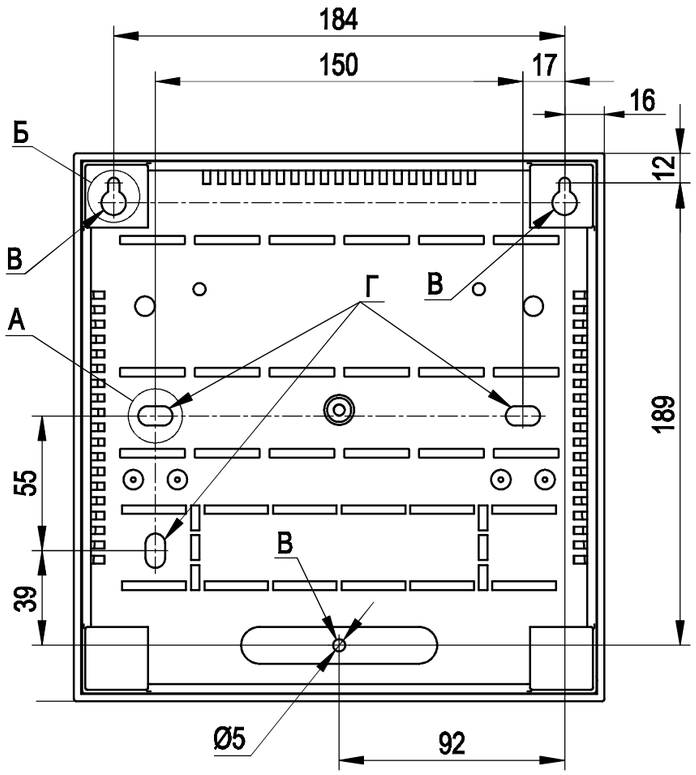

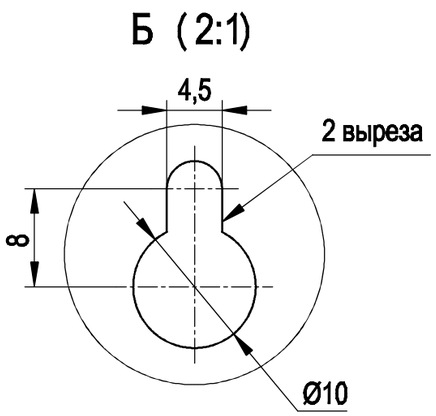

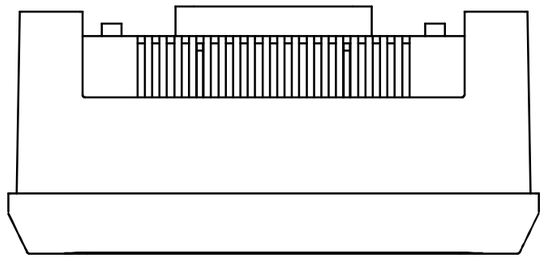

1. Размеры для справок.
2. В - отверстия для крепления изделия на стену.
3. Г - места подвода проводов.
4. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от ветиляционных отверстий до соседних оъектов было не менее 100 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ФИАШ.436234.519 ГЧ

источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200Д
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2,5
Лист	Листов 1	

БАСТИОН

Копировал

Формат А3