ФИАШ.436234.520 ГЧ

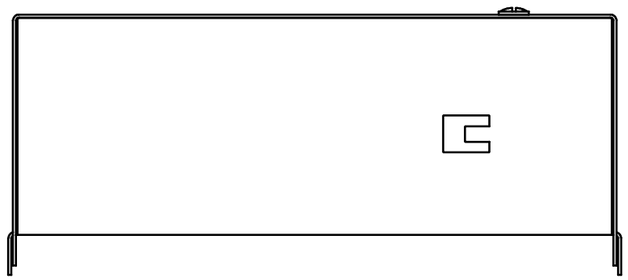

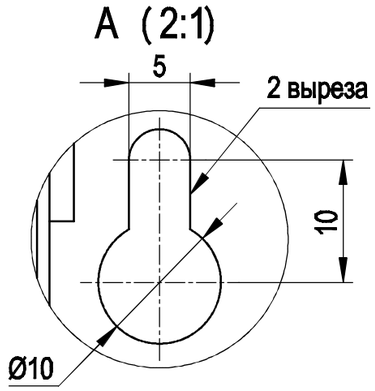

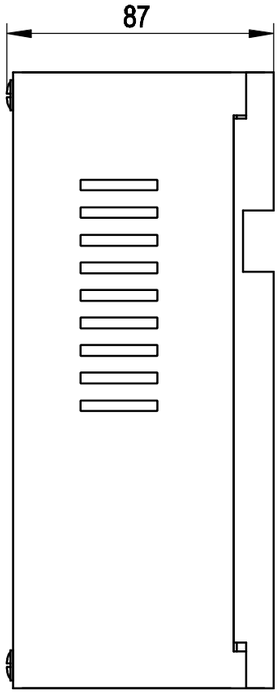

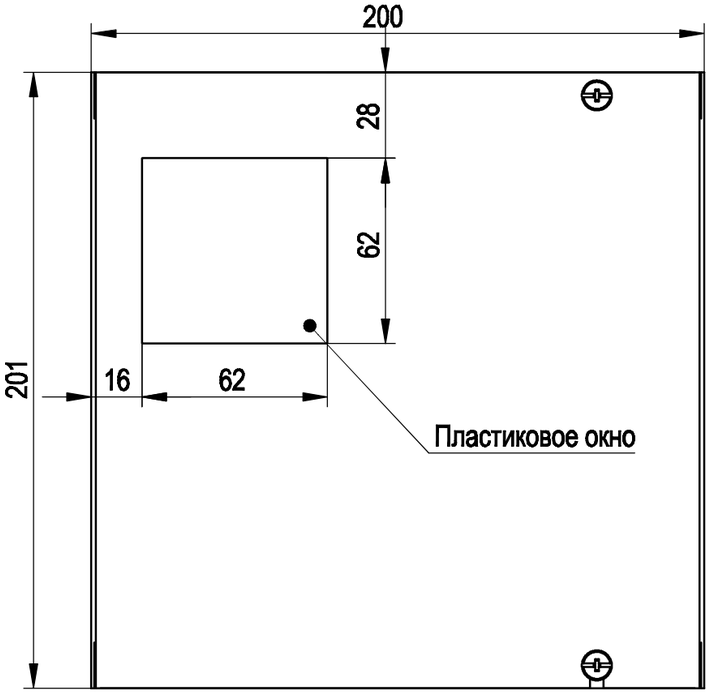

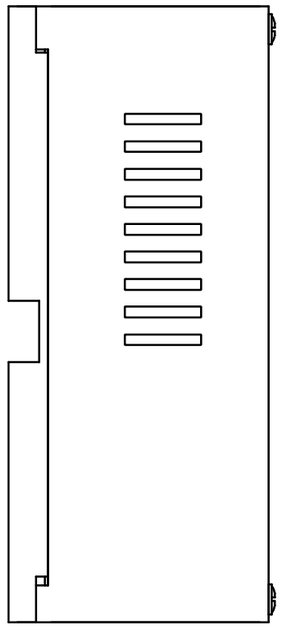

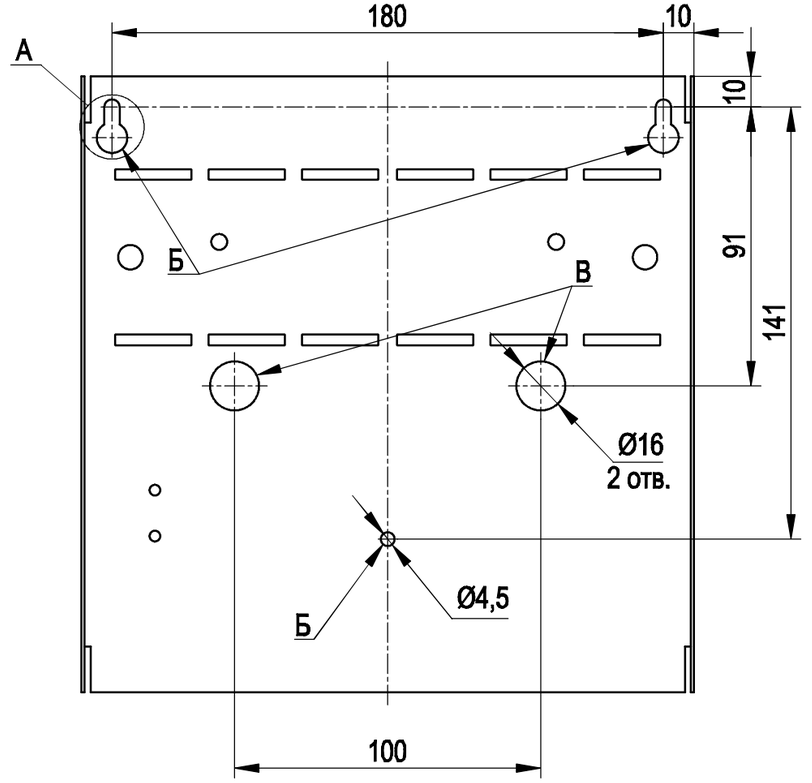

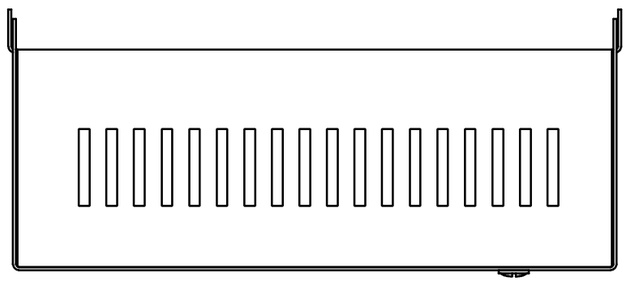

1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. В - места подвода проводов.
4. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от ветиляционных отверстий до соседних оъектов было не менее 100 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ФИАШ.436234.520 ГЧ

источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200Д
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:2
Лист	Листов 1	

БАСТИОН

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.