



Термошкаф ТША122-ПСУ-1.7.5

Термошкаф предусмотрен для внешнего монтажа на открытых площадках и предназначен для установки оборудования, обеспечивающего работу системы ОПС и Управления, обеспечивает передачу данных на верхний уровень (место оператора или дежурного).

Контроль микроклимата обеспечивается устройством УКМ-3М-1 способного решать задачи по нагреву и охлаждению термошкафа согласно заложенной программе или настройками пользователя.


С2000-КДЛ предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон, которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями адресных расширителей, управления выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию связи, выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления «С2000».

Сигнал-10 прибор приемно-контрольный охранно-пожарный предназначен для:

- контроля 10-ти шлейфов сигнализации;
- управления звуковыми и световыми оповещателями;
- приема команд и выдачи извещений по интерфейсу RS-485;
- выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения.

С2000-КПБ контрольно-пусковой блок предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля и управления «С2000» или «С2000М», прибором приемно-контрольным и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» или персональным компьютером.

Для защиты цепи питания однофазного напряжения в шкаф установлен УЗИП III класса, параллельного подключения УЗП230-2.

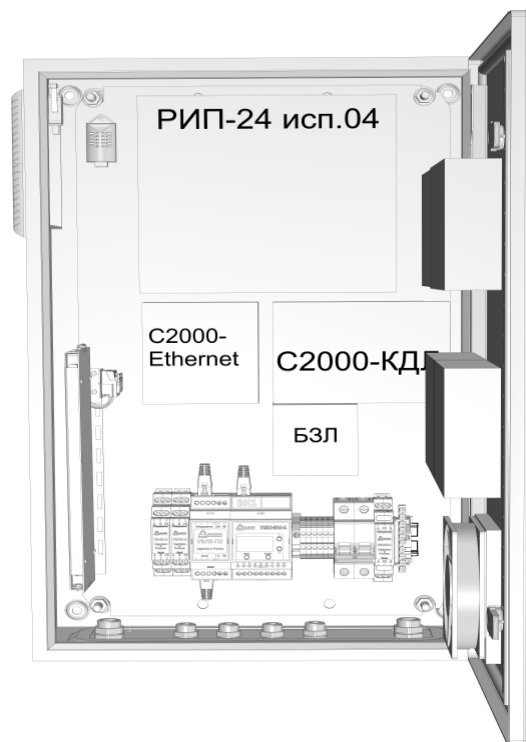

ППКОП «С2000-4» предназначен для использования в качестве приемно-контрольного прибора, прибора управления и контроля доступа в составе комплексов технических средств охранной, тревожной, пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и пожарной автоматики.

РИП-24 исп. 04 Резервированный источник питания, входное напряжение 187...250В, выходное напряжение 25.8...28.2В, номинальный ток нагрузки 1 А, Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 24 В постоянного тока.

Данный шкаф предназначен для эксплуатации в любых климатических условиях и является законченным изделием, что обеспечивает его использование сразу после установки.



Преимущества шкафов данного типа.

1. Контроль температуры: оборудование работает в требуемом диапазоне температур.
2. Контроль влажности: защищает от возникновения конденсата и коррозии контактов.
3. Система теплый старт: не допускает включение оборудования при низких температурах.
4. Плоская, низкотемпературная греющая пластина: обеспечивает равномерный обогрев.
5. Установленные УЗИП линий питания и данных: обеспечивает защиту оборудования от грозовых и промышленных помех по цепи питания.

Состав изделия	
Шкаф ШхВхГ	380x600x210
Устройство контроля микроклимата с датчиком УКМ-3М-1	1 шт
Автомат LS BKN 2P C6	1 шт
Датчик открытия дверей Ruichi MSW-03(KW7-0)	1 шт
Крепление датчика открытия двери	1 шт
Устройство защиты от перенапряжений УЗП230-2	1 шт
Устройство защиты линии RS-485 УЗЛИ-2	2 шт
Устройство защиты линии Ethernet УЗЛЕ-П2	1 шт
Нагреватель ГПА-2	1 шт
Вентилятор SUNON 120x120x38мм	1 шт
Решетка вентиляционная Linkwell STFG149, 124x124 мм	2 шт
Клемма 2-х проводная Klemсан	6 шт
Шина заземления	1 шт
Торцевой фиксатор	2 шт
Гермовводы PG9	4 шт
Гермовводы PG11	2 шт
Прибор С2000-КДЛ	1 шт
Прибор Сигнал-10	1 шт
Прибор С2000-КПБ	2 шт
Прибор С2000-4	1 шт
Модуль С2000-Ethernet	1 шт
Модуль БЗЛ	1 шт
Источник питания РИП24 исп.04.	1 шт
Патч-корд RJ-45 0,5м	2 шт
Din – рейка	1,3 м