



Датчики положения магнитогерконовые
ДПМГ-2 NAMUR
ПАСПОРТ АТФЕ.425119.159 ПС

Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H.099826 срок действия с 04.02.2022г. по 03.02.2027г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05.00602 с 05.10.2022г. по 04.10.2027г.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.081514/25 с 08.09.2025г. по 07.09.2030г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчики положения магнитогерконовые ДПМГ-2 предназначены для контроля положения перемещающихся отдельных конструкций и механизмов из магнитопроводных и не магнитопроводных материалов при выполнении различных технологических процессов.

Блок геркона может изготавливаться с контактами **NAMUR**, обеспечивающими логическое распознавание типичных неисправностей линии: обрыва и короткого замыкания (КЗ) в соответствии со стандартом IEC60947-5-6 (рис.2). (**Допускаются любые номиналы по значению и мощности в соответствии с требованиями заказчика).

Датчики рассчитаны для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом и изготавливаются в исполнении «УХЛ» категории 2,5 в соответствии с ГОСТ 15150-69, но для эксплуатации при температурах окружающего воздуха от минус 65 до плюс 60°C и при относительной влажности воздуха до 93% при температуре 40°C. По способу защиты человека от поражения электрическим током датчик положения соответствует классу "III" по ГОСТ IEC 60335-1. Степень защиты оболочки – IP66/IP68 по ГОСТ 14254-2015.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Конструктивное исполнение: 2-х блочный

2.2 Контакты датчика ДПМГ-2-40 гарантированно замыкаются при расстоянии между датчиком и магнитом 40 мм и гарантированно разомкнуты на расстоянии 100 мм. Контакты датчика ДПМГ-2-100 гарантированно замыкаются при расстоянии между датчиком и магнитом 100 мм и гарантированно разомкнуты на расстоянии 160 мм. Контакты датчика ДПМГ-2-200 гарантированно замыкаются при расстоянии между датчиком и магнитом 200 мм и гарантированно разомкнуты на расстоянии 260 мм.

2.3 Габаритные размеры, мм: блока геркона 160x55x52, блока магнитов 150x70x38

2.4 Масса (не более), кг: блока геркона не более 0,5; блока магнитов дпмг-2-40 0,66, ДПМГ-2-100 0,75; ДПМГ-2-200 не более 2,75

2.5 Степень защиты оболочки IP66/IP68 по ГОСТ 14254-2015 (IEC60529:2013).

2.6 Датчик не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

2.7 Датчики изготавливаются со встроенными резисторами $R1=1\text{кОм}^*$, $R2=10\text{кОм}^*$ (* по требованию заказчика номиналы резисторов могут быть любыми). Электрическая схема датчика показана на рис.1

Условия эксплуатации:

Температура эксплуатации: от минус 65°C до плюс 60°C при относительной влажности воздуха до 93% при температуре 40°C. Электрические параметры датчиков в зависимости от условий работы и исполнения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Исполнение изделия	Условия работы датчика	
	Коммутационные электрические параметры	
	Максимальные входные параметры	Значение
ДПМГ-2-40	- напряжение, В	250
ДПМГ-2-100	- ток, А	2
ДПМГ-2-200	- мощность, Вт	30

3. РАБОТА

3.1. При приближении блока магнита к блоку геркона происходит переключение контактов геркона, в момент, когда напряженность поля, создаваемого постоянным магнитом, становится равной напряженности поля срабатывания геркона.

3.2 Уплотнения и соединения элементов конструкции корпуса обеспечивают степень защиты не ниже IP66/IP68 по ГОСТ 14254-2015 (IEC60529:2013).

4. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ


4.1 Датчики рассчитаны для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом и изготавливаются в исполнении «УХЛ» категории 2,5 в соответствии с ГОСТ 15150-69, но для эксплуатации при температурах окружающего воздуха от минус 65 до плюс 60°C и при относительной влажности воздуха до 93% при температуре 40°C. По способу защиты человека от поражения электрическим током датчик положения соответствует классу "III" по ГОСТ IEC 60335-1. Степень защиты оболочки – IP66/IP68 по ГОСТ 14254-2015.

5. МОНТАЖ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


5.1 Блок геркона закрепляется на не подвижной части объекта. Блок магнита устанавливается на самом контролируемом объекте.

5.2 Подключение датчика к шлейфу производить кабелем (диаметр 6-10мм) с медными жилами не менее 0,75мм².

5.3 Для монтажа ДПМГ-2 на поверхность охраняемого контролируемого объекта рекомендуется применение специализированных крепежно-юстировочных кронштейнов К02 (для блока магнита) и К03 (для датчика).

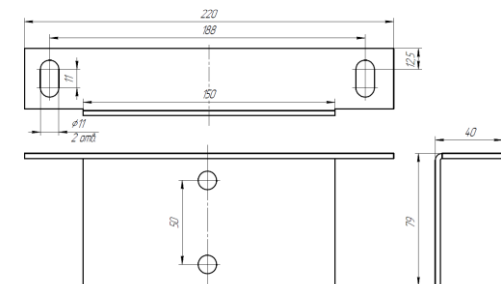

кронштейн К-02

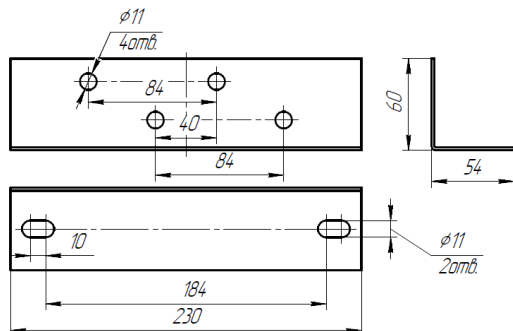

кронштейн К-03

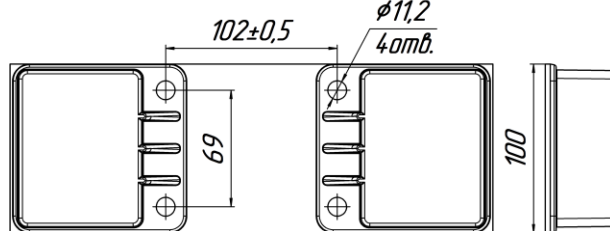
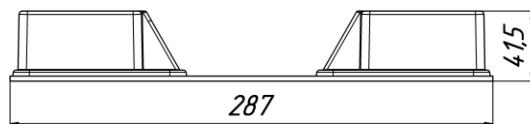
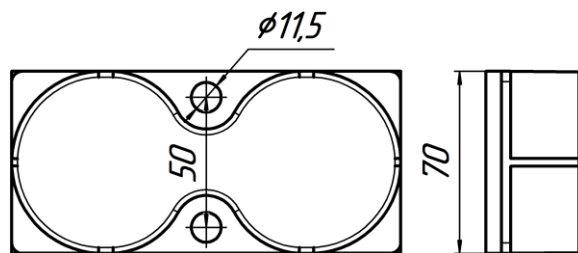
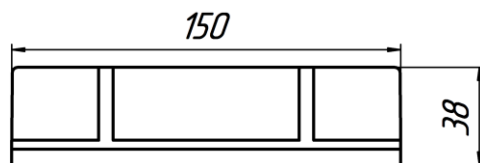
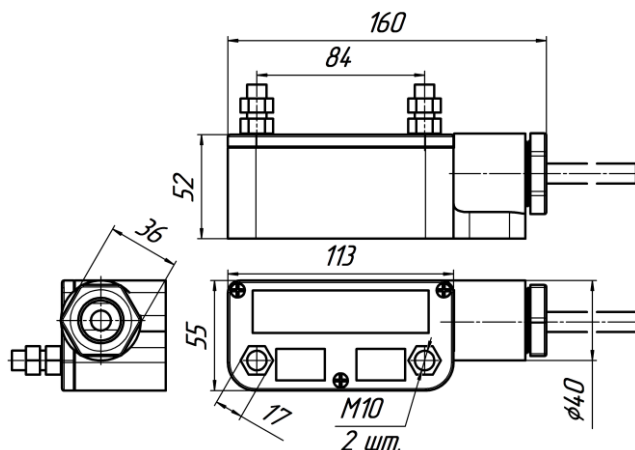


Рис.1

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки датчиков входят:

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| а) блок геркона | -1 шт. |
| б) блок магнитов | -1 шт. |
| в) паспорт | -1 шт. (на транспортную тару) |

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации датчиков положения - 3 года, после ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки предприятия изготовителя при соблюдении потребителем условий применения, транспортирования и хранения.

Прибор не ремонтируемый. При нарушении потребителем условий эксплуатации или вмешательстве в конструкцию, рекламации не принимаются.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 Рекламации на извещатели оформляются актом и направляются по адресу:

Россия 390027 г. Рязань ул. Новая 51/В литера А, пом. Н4 т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88

ООО "СНВ" e-mail: 451694@list.ru сайт: <http://m-kontakt.ru>

8.2 Рекламации на извещатели, дефекты которых вызваны нарушением условий применения, транспортирования и хранения не принимаются.

9. Хранение, транспортирование, утилизация

Хранение датчиков в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150, транспортировка по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Утилизация датчиков производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик положения ДПМГ-2 _____ изготовлен в соответствии с действующей технической документацией АТФЕ.425119.159 ТУ и признан годным для эксплуатации.

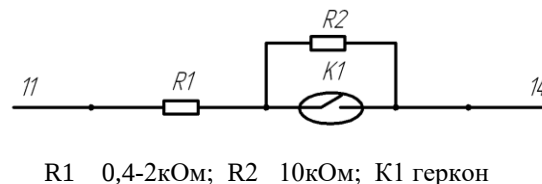


Рис.2

Начальник ОТК _____ МП _____
подпись Дата