

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ АЯКС

АТФЕ. 469445.279 ПС

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Источник питания АЯКС (далее – источник) — предназначен для питания радиоэлектронных устройств общепромышленного применения напряжением 12В или 24В постоянного тока, от сети переменного тока напряжением 220 В, преобразования входного напряжения постоянного тока 24В в 12В или 12В в 24В (в зависимости от исполнения).

Источник защищен от перегрузки и короткого замыкания на выходе, работоспособен на холостом ходу и соответствует требованиям ГОСТ 32132.3-2013.

Источник выполнен в пластиковом корпусе и имеет два исполнения по степени защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015: IP20, IP40 и IP67.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Исполнение	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Масса не более, гр	Мощность номинальная, Вт
АЯКС 220/12-1,5А DIN	220 (100-240)	12 ± 3	1,5	120	18
АЯКС 220/12-1,5А IP40	220 (100-240)	12 ± 3	1,5	150	18
АЯКС 220/12-1,5А IP67	220 (100-240)	12 ± 3	1,5	400	18
АЯКС 220/12-3А DIN	220 (100-240)	12 ± 3	3	120	36
АЯКС 220/12-3А IP40	220 (100-240)	12 ± 3	3	150	36
АЯКС 220/12-3А IP67	220 (100-240)	12 ± 3	3	400	36
АЯКС 220/24-1,5А DIN	220 (100-240)	12 ± 3	1,5	120	36
АЯКС 220/24-1,5А IP40	220 (100-240)	24 ± 3	1.5	150	36
АЯКС 220/24-1,5А IP67	220 (100-240)	24 ± 3	1.5	400	36
АЯКС 24/12 IP40	24 (19-28)	12 ± 1	0,18	100	2.16
АЯКС 24/12 IP67	24 (19-28)	12 ± 1	0,18	250	2.16
АЯКС 12/24 IP40	12 (9-18)	24 ± 1	0,18	100	4.32
АЯКС 12/24 IP67	12 (9-18)	24 ± 1	0.18	250	4.32

Габаритные размеры источника АЯКС IP40 и IP67 не превышают 85 x 62 x 38 мм (Рис.1)

Габаритные размеры источника АЯКС DIN не превышают 39 x 90 x 57мм (Рис.2)

Масса источника не превышает:

IP40 - 0,3 кг.

IP67 – 0,7 кг

Средний полный срок службы источника - 5 лет.

Источник рассчитан на круглосуточный режим работы при температуре окружающей среды от -30 °С до +50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.

Источник не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

3. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И МОНТАЖУ.

Источник питания по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

При эксплуатации источников питания следует соблюдать “Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В”.

Монтаж, установку, техническое обслуживание источника питания производить при отключенном сетевом напряжении.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.

Условия при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение извещателей в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

5.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Источник питания _____ АЯКС
Паспорт

1 шт
1 шт

Дата приемки _____ Штамп ОТК

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника требованиям АТФЕ. 469445.279 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СНВ" Россия, 390027, г.Рязань. ул. Новая 51В пом.Н1 Тел./Факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215
<http://m-kontakt.ru> e-mail: 451694@list.ru

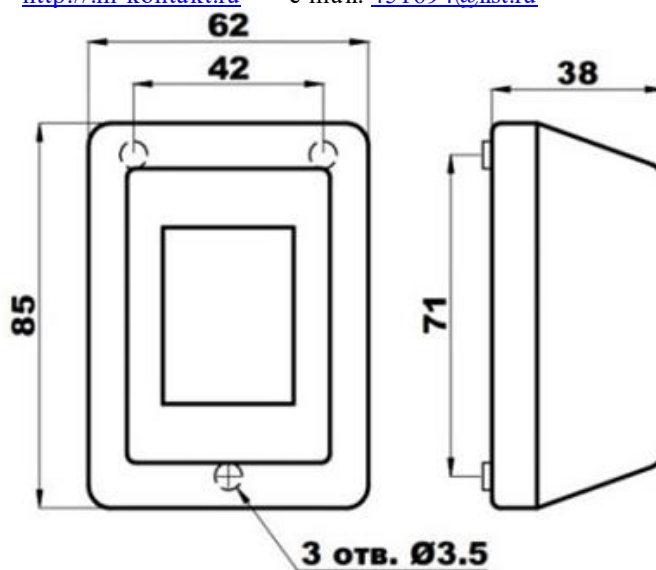


Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры источника АЯКС IP40 и IP67

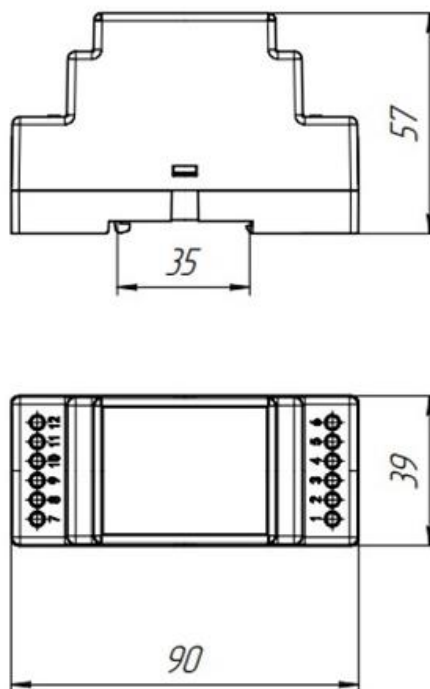


Рис.2 Габаритные и присоединительные размеры источника АЯКС DIN